


Tunnus Marking	Laite Device	Kytännöt / Connections											
		0-10V (24VDC)			3-piste/3-point (230VAC)			230VAC			Anturi / Sensor		
		24V	0V	0-10V	Auki/Open	Kiinni/Close	N	L	N	PE	TE0-W1/1	TE0-W1/2	
TE0	Ulkolämpötila-anturi Outside temperature sensor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TE0-W1/1	TE0-W1/2


PERIAATEKYTKENTÄ

Laitteisto on suunniteltava voimassa olevien määräysten ja asetusten mukaisesti.
PRELIMINARY CONNECTION
 The installations must be designed in accordance with current norms and regulations.

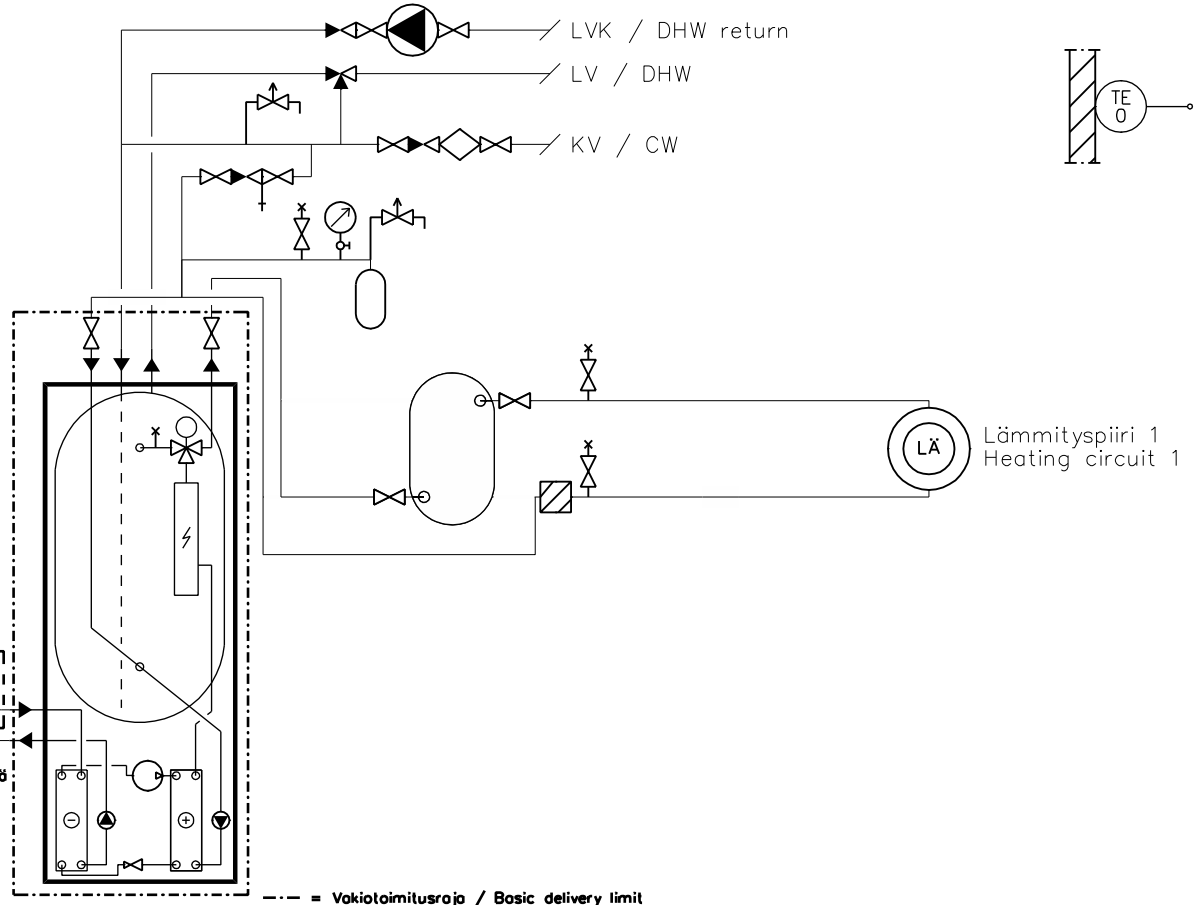

Tunnus Marking	Laite Device	Kytännöt / Connections			
		L	N	C	PE
ÄC1	ÄssäCooling Cs4, Cs6, Ck5, Ck9	F17/2	N	K17/A1	PE
P17	Jäähdytyspumppu Cooling circulation pump	K17/14	N	-	PE
Y17	Jäähdytys 2-tieventtiili Cooling 2-way valve	K17/24	N	-	PE

P17, Y17, F17 ja K17 toimitetaan ÄssäCooling tarvikkepakettissa
 P17, Y17, F17 and K17 are delivered in ÄssäCooling installation kit

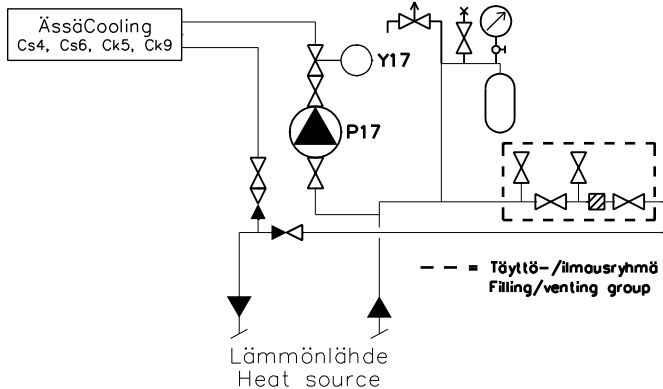

oilon LÄMPÖÄSSÄ	SUUNN. JHi	PIIRT. JHi
	PVM. 10.02.2021	
	ALLEKIRJOITUS	

HVAC SCHEMATIC
 CUBE EASYACE 07
 PRELIMINARY CONNECTION

LVI KYTKENTÄKAAVIO
 CUBE EASYACE 07
 PERIAATEKYTKENTÄ

SUUNNITTELUALA, TYÖN JA PIIRUSTUKSEN N:O	21A	MUUTOS
LEHTI 1	LEHDISTÄ 1	TILAAJAN N:O

TUNN. LUKUM. MUUTOS PÄIVÄYS