

Tunnus Marking	Laite Device	Kytännöt / Connections											
		0-10V (24VDC)			3-piste/3-point (230VAC)		230VAC				Anturi / Sensor		
		24V	0V	0-10V	Auki/Open	Kiinni/Close	N	L	N	PE	TE0-W1/1	TE0-W1/2	
TE0	Ulkolämpötila-anturi Outside temperature sensor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


JHi 25.11.2021
NIM. PÄIVÄYS

PERIAATEKYTKENTÄ

Laitteisto on suunniteltava voimassa olevien määräysten ja asetusten mukaisesti.

PRELIMINARY CONNECTION

The installations must be designed in accordance with current norms and regulations.

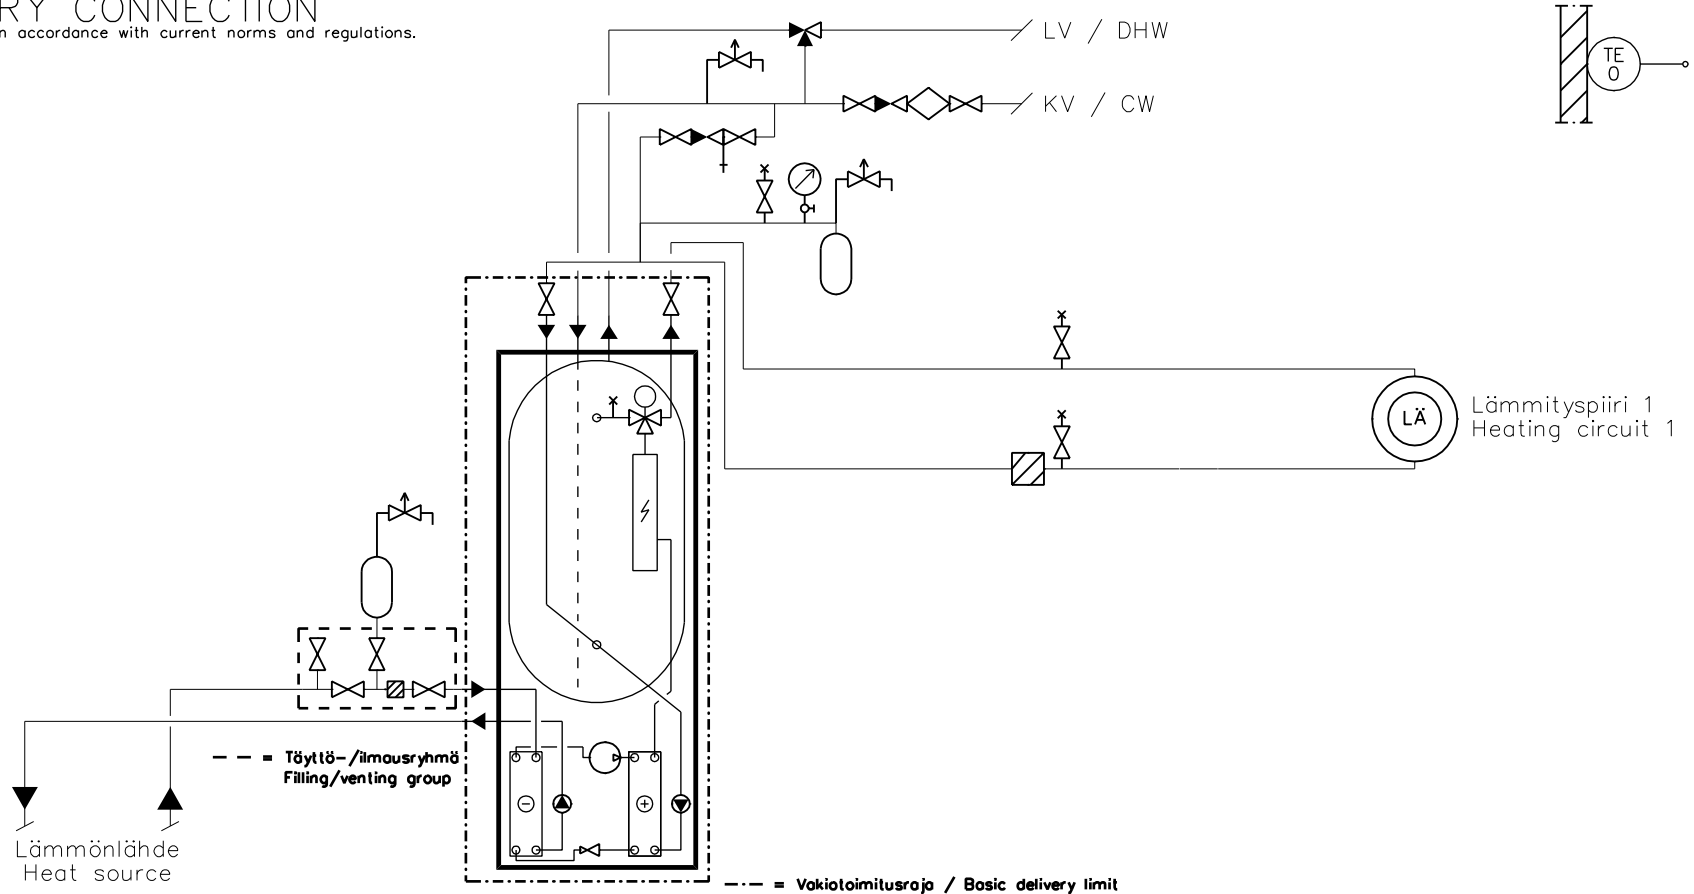

Lisäty asiakaslomake / Customer form added

oilon
LÄMPÖÄSSÄ

SUUNN. JHi PIIRT. JHi
PVM. 10.02.2021
ALLEKIRJOITUS

ASIAKAS / CUSTOMER:

LVI KYTKENTÄKAAVIO
HVAC SCHEMATIC
CUBE EASYACE 07

SUUNNITTELUALA, TYÖN JA PIIRUSTUKSEN N:O MUUTOS
L CUBE EASYACE 07 21B
LEHTI 1 LEHDISTÄ 1 TILAAJAN N:O

21B

TUNN. LUKUM. MUUTOS